

ИНТЕРФЕЙС С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Пользователь имеет в своем распоряжении дисплей и четыре клавиши для управления состоянием и программирования прибора.

КЛАВИШИ И МЕНЮ

Клавиша UP		Прокручивает позиции меню Увеличивает значения Включает размораживание в ручном режиме управления
Клавиша DOWN		Прокручивает позиции меню Уменьшает значения Программируется параметром
Клавиша fnc		Функция ESC (выход) Программируется параметром
Клавиша set		Дает доступ к уставке Дает доступ к меню Подтверждает команды Визуализирует сигналы тревоги (при наличии)

При включении прибор выполняет контроль лампочек: в течение нескольких секунд дисплей и светодиоды мигают для проверки целостности и правильности работы. Прибор имеет два главных меню: Меню “Состояние машины” (“Stato macchina”) и Меню “Программирование” (“Programmazione”).

ДОСТУП И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ

Ресурсы организованы в виде меню, доступ к которым осуществляется путем нажатия и немедленного отпущения клавиши “set” (меню “Состояние машины”) или путем удерживания нажатой клавиши “set” более 5 секунд (меню “Программирование”).

Для получения доступа к содержимому каждой папки, выделенной соответствующей меткой, достаточно один раз нажать клавишу “set”. Теперь можно выполнять прокрутку

содержимого каждой папки, менять его или использовать предусмотренные в ней функции. Если на клавиатуру не нажимают более 15 секунд (тайм-аут) или если нажимается один раз клавиша “fnc”, подтверждается последнее визуализированное на дисплее значение и происходит возврат к предыдущей визуализации.

МЕНЮ “СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ”

Для входа в меню “Состояние машины” нажмите и сразу же отпустите клавишу “set”. Если нет тревожных ситуаций, появляется метка “SEt”. Клавишами “UP” и “DOWN” можно прокручивать другие папки, содержащиеся в меню: -AL: папка сигналов тревоги (при наличии); -Pb1: папка значения зонда 1; -Pb2: папка значения зонда 2; -SEt: папка задания уставки.

Задание “set”

Войдите в меню “Состояние машины” нажимая и сразу же отпуская клавишу “set”. Появляется метка папки “SEt”. Для визуализации значения уставки снова нажмите клавишу “set”.

Значение уставки появляется на дисплее. Для изменения значения уставки не позднее 15 секунд нажмите на клавиши “UP” и “DOWN”. Если параметр LOC = у невозможно изменить уставку.

Имеющийся сигнал тревоги

При наличии тревожной ситуации при входе в меню “Состояние машины” появляется метка папки “AL” (см. раздел “Диагностика”).

Визуализация зондов

При наличии соответствующей метки при нажатии клавиши “set” появляется значение зонда, связанного с данной меткой.

МЕНЮ “Программирование”

Для входа в меню “Программирование” удерживайте нажатой в течение более 5 секунд клавишу “set”. Если предусматривается, запрашивается ПАРОЛЬ доступа (параметр “PA1”) а затем появляется метка первой папки.

Для прокрутки других папок нажимайте на клавиши “UP” и “DOWN”; папки содержат параметры уровня 1 и уровня 2. Параметры уровня 2 могут защищаться вторым паролем (параметр “PA2”).

Для входа внутрь папки нажмите “set”. Появляется метка первого видимого параметра. Для прокрутки других параметров используйте клавиши “UP” и “DOWN”, для изменения параметра нажмите и отпустите “set” после чего задайте необходимое значение клавишами “UP” и “DOWN” и подтвердите клавишей “set”. После чего перейдите к следующему параметру.

ПАРОЛЬ

Пароли “PA1” и “PA2” дают доступ, соответственно, к параметрам уровня 1 и уровня 2. В стандартной конфигурации паролей нет. Для их подключения и присвоения им необходимого значения необходимо войти в меню “Программирование”, в папку с меткой “diS”. В случае, когда пароли подключены, будет видно: - PA1 при входе в меню “Программирование”; - PA2 внутри папки с меткой “Cnf” параметров уровня 1.

ВКЛЮЧЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ЦИКЛА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Включение в ручном режиме цикла размораживания обеспечивается при удерживании нажатой в течение 5 секунд клавиши “UP”.

Если нет условий для размораживания, (например, температура зонда испарителя превышает температуру окончания размораживания), дисплей будет мигать три (3) раза, сигнализируя, что эта операция не будет выполнена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COPY CARD

Copy Card это дополнительное устройство, которое, при подключении к последовательному порту типа TTL, позволяет выполнять быстрое программирование параметров

СВЕТОДИОДЫ

Позиция	Ассоциированная функция	Состояние
	Компрессор или Реле	1 Вкл. при включенном компрессоре; мигание при задержке, защите или заблокированном включении
	Размораживание	Вкл. при выполняемом размораживании; мигание при включении в ручном режиме или цифровым входом
	Сигнал тревоги	Вкл. при активном сигнале тревоги; мигает при отключении звука сигнала тревоги
	Крыльчатка	Вкл. при работающей крыльчатке

прибора. Операции выполняются следующим образом:

Формат (Format)

Этой командой можно форматировать ключ; эту операцию рекомендуется выполнять при первом использовании. Внимание: когда ключ запрограммирован, при использовании параметра “Fr” все введенные данные стираются. Эту операцию нельзя отменить.

Отсылка (Upload)

Этой операцией из прибора загружаются параметры программирования.

Прием (Download)

Этой операцией в прибор загружаются параметры программирования. Эти операции выполняются путем доступа к папке, обозначенной меткой “FPr”, и выбора, в зависимости от случая, команд “UL”, “dL” или “Fr”; разрешение на операцию дается нажатием клавиши “set”. Для выполненной операции появляется “y”, а для неудавшейся операции появляется “n”.

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подключение к системам дистанционного управления Televis может выполняться через последовательный порт TTL (необходимо использовать интерфейсный модуль EWRS 485). Для конфигурации прибора для этой цели необходимо войти в папку, обозначенную меткой “Add”, и использовать параметры “dEA” и “FAA”.

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Прибор, специальным программированием параметра “Loc” (см. папку с меткой “diS”), предусматривает возможность отключать функционирование клавиатуры. При заблокированной клавиатуре всегда можно получить доступ к МЕНЮ программирования, нажимая клавишу “set”. Кроме того, в любом случае можно визуализировать уставку.

ДИАГНОСТИКА

Тревожная ситуация всегда сигнализируется зуммером (при наличии) и светодиодом на уровне пиктограммы сигнала тревоги (☹) Сигнал тревоги от неисправного зонда (относящийся к зонду 1) появляется непосредственно на дисплее прибора индикацией E1. Сигнал тревоги от неисправного зонда испарителя (зонд 2) появляется непосредственно на дисплее прибора индикацией E2. Другие сигналы тревоги не появляются непосредственно на дисплее прибора, а визуализируются

в меню “Состояние машины” в папке “AL”.

Регулировка сигнала тревоги максимальной и минимальной температуры выполняется со ссылкой на зонд термостатирования. Температурные пределы определяются параметрами “HAL” (сигнал тревоги максимальной температуры) и “LAL” (сигнал тревоги минимальной температуры).

oPd

Для выключения звука сигнала тревоги нажмите любую клавишу. Сигналы тревоги относятся к уставке и понимаются как расстояние от нее.

ДИСПЛЕЙ	СИГНАЛ ТРЕВОГИ
AN1	Сигнал тревоги высокой температуры (относится к зонду камеры или зонду 1)
AL1	Сигнал тревоги низкой температуры (относится к зонду камеры или зонду 1)
Ad2	Окончание размораживания ввиду тайм-аута
EA	Внешний сигнал тревоги
oPd	Сигнал тревоги открытой дверки

Для выключения звука сигнала тревоги нажмите любую клавишу. Сигналы тревоги относятся к уставке и понимаются как расстояние от нее.

МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

Прибор предназначен для монтажа на пульт. Выполните отверстие 29x71 мм и установите прибор, закрепляя его специальными прилагаемыми кронштейнами. Старайтесь не устанавливать прибор в местах с высокой влажностью и/или степенью загрязнения, так как прибор предназначен для эксплуатации в средах с обычным или нормальным загрязнением. Обеспечьте аэрацию зоны рядом с щелями для охлаждения прибора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Внимание! Работайте на электрических подключениях только на выключенной машине. Прибор оборудован винтовыми клеммниками для подключения электрических кабелей сечением макс. 2,5 mm² (только один проводник на клемму для силовых подключений): пропускную способность клемм см. на этикетке на приборе. Выходы на реле свободны от напряжения. Не превышайте максимальный допустимый ток; при более высоких нагрузках используйте контактор соответствующей мощности. Убедитесь, что напряжение питания соответствует необходимому для прибора. В вариантах, запитываемых 12 В, питание должно подаваться через

предохранительный трансформатор с плавким предохранителем замедленного действия 250 mA. Зонды не характеризуются полярностью ввода и могут удлиняться обычным двухжильным кабелем (необходимо отметить, что удлинение зондов влияет на характеристики прибора с точки зрения электромагнитной совместимости EMC: необходимо уделять максимальное внимание прокладке кабеля). Рекомендуется прокладывать кабели зондов, питания и кабель последовательного TTL отдельно от силовых кабелей.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ДОПУСТИМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

В целях безопасности прибор должен устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с поставленными инструкциями и, в частности, в нормальных условиях не должно быть доступа к деталям под опасным напряжением.

Устройство должно соответствующим образом защищаться от воды и пыли, в зависимости от применения, а доступ к нему должен обеспечиваться только при использовании инструмента (за исключением передней части). Устройство может встраиваться в прибор для использования в быту и/или подобного использования для охлаждения и было проверено, по аспектам, касающимся безопасности, по сводным европейским стандартам. Оно классифицируется:

- по конструкции как встраиваемое автоматическое электронное устройство управления с независимым монтажом;
- по характеристикам автоматического функционирования как устройство управления с действием типа 1 В;
- как устройство класса А в отношении класса и структуры программного обеспечения.

НЕРАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Запрещается любое использование, отличное от разрешенного. Необходимо отметить, что контакты поставленных реле – функционального типа и могут повреждаться, поэтому все защитные устройства, предусмотренные стандартом на изделие или подсказанные здравым смыслом по очевидным требованиям безопасности, должны устанавливаться за пределами прибора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСТАТОЧНАЯ ОПАСНОСТЬ

Фирма Invensys Controls Italy S.r.L. не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате:

- монтажа/применения, отличных от предусмотренных и, в частности, отличных от предписаний безопасности, предусмотренных нормами и/или приведенных в настоящем документе;
- применения на щитах, не обеспечивающих соответствующую защиту от удара током, воды и пыли при завершеном монтаже;
- применения на щитах, дающих доступ к опасным частям без использования инструмента;
- вскрытия и/или внесения изменений в изделие;
- монтажа/применения в щитах, не соответствующих действующим стандартам и законодательным нормам.

ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящая публикация является исключительной собственностью фирмы Invensys Controls Italy S.r.L. которая категорически запрещает воспроизводить и распространять ее без ясного на то разрешения Invensys Controls Italy S.r.L. Настоящий документ составлялся с большим вниманием, однако Invensys Controls Italy S.r.L. не может брать на себя какую-либо ответственность, связанную с его использованием. Это касается и любого лица или компании, принимавшей участие в создании этого руководства. Invensys Controls Italy S.r.L. оставляет за собой право вносить любое изменение, эстетическое или функциональное, без предупреждения и в любой момент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита спереди: IP65.

Корпус: полимерный пластик PC+ABS UL94 V-0, стекло из поликарбоната, клавиши из термопласта.

Размеры: передняя часть 74x32 ММ, глубина 60 ММ.

Монтаж: на панель, с шаблоном сверления 71x29 ММ (+0,2/-0,1 ММ).

Температура применения: -5...55 °С.

Температура хранения: -30...85 °С.

Относительная влажность среды применения: 10...90 % RH (без конденсата).

Относительная влажность среды хранения: 10...90% RH (без конденсата).

Диапазон визуализации: -50...110

(NTC); -50...140 (PTC) °С без

десятичной точки (выбирается

параметром), на дисплее 3 с

половиной цифры + знак.

Аналоговые входы: вход типа PTC или NTC (выбирается параметром).

Цифровой вход: 1 конфигурируемый цифровой вход низкого напряжения.

Последовательный: TTL для

подключения к системе Televis или

Copy Card.

Цифровые выходы: 3 выхода на реле:

первый выход SPDT 8(3)A 250В~,

второй выход SPDT 8(3)A 250В~,

третий выход SPST 5(2)A 250В~.

Диапазон измерения: от -50 до 140 °С.

Точность: выше 0,5% предела

измерения + 1 цифра.

Разрешающая способность: 1 или 0,1 °С.

Потребление: 3 ВА.

Питание: 12 В~/± или 230В~.

Внимание: проверьте питание,

заявленное на этикетке прибора;

обращайтесь в Коммерческий отдел по

вопросам наличия пропускной

способности реле и питания.



Invensys Controls Italy s.r.l

via dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi

32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY

Telephone +39 0437 986111

Facsimile +39 0437 989066

Internet <http://www.climate-eu.invensys.com>

4/2002 rus
cod. 9IS52067



Табл. 1 Таблица параметров

ПАР.	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН	УМОЛЧАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ*	УРОВЕНЬ**	ЕД. ИЗМ.
РЕГУЛЯТОР КОМПРЕССОРА (папка с меткой "CP")						
diF	diFferential. Дифференциал срабатывания реле компрессора; компрессор остановится по достижении заданного значения уставки (по указанию регулировочного зонда) и запустится при значении температуры, равном уставке, плюс значение дифференциала. Примечание: не может принимать значение 0.	0.1...30.0	2.0		1	°C/°F
HSE	Higher SEt. Максимальное значение, присваиваемое уставке.	LSE...302	99.0		1	°C/°F
LSE	Lower SEt. Минимальное значение, присваиваемое уставке.	-55.0...HSE	-50.0		1	°C/°F
OSP	Offset SetPoint. Значение температуры, которое алгебраически суммируется с уставкой в случае подключения уменьшенной уставки (функция Eсоpоmу). Подключение может выполняться цифровым входом или клавишей, сконфигурированной для этой цели.	-30.0...30.0	0		2	°C/°F
Cit	Compressor min on time. Минимальное время подключения компрессора перед его возможным отключением. Если задано на 0, оно неактивно.	0...250	0		2	мин.
CAt	Compressor mAx on time. Максимальное время подключения компрессора перед его возможным отключением. Если задано на 0, оно неактивно.	0...250	0		2	мин.
dOd	digital (input) Open door. Цифровой вход выключает пользователей. у = да; n = нет. Действительно для параметра H11 = ±4 (микровыключатель двери).	n/y	n		2	флажок
dAd	digital (input) Activation delay. Время задержки подключения цифрового входа.	0...255	0		2	мин.
ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА (папка с меткой "CP")						
Ont	On time (compressor). Время включения компрессора ввиду неисправного зонда. При задании на "1" при OFt на "0" компрессор остается всегда включенным, а при OFt >0 - работает в режиме duty cycle.	0...250	0		1	мин.
OFt	OFF time (compressor). Время выключения компрессора ввиду неисправного зонда. При задании на "1" при Ont на "0" компрессор остается всегда выключенным, а при Ont >0 - работает в режиме duty cycle.	0...250	1		1	мин.
dOn	delay (at) On compressor. Время задержки подключения реле компрессора с момента вызова.	0...250	0		1	с
dOF	delay (after power) OFF. Время задержки после выключения. Между выключением реле компрессора и последующим включением должно пройти указанное время.	0...250	0		1	мин.
dbi	delay between power-on. Время задержки между включениями. Между двумя последовательными включениями компрессора должно пройти указанное время.	0...250	0		1	мин.
OdO	delay Output (from power) On. Время задержки подключения выходов с момента включения прибора или после отключения напряжения.	0...250	0		1	мин.
РЕГУЛЯТОР РАЗМОРАЖИВАНИЯ (папка с меткой "dEF")						
dtу	defrost type. Тип размораживания. 0 = электрическое размораживание; 1 = размораживание с инверсией цикла (горячий газ); 2 = размораживание в режиме Free (отключение компрессора).	0/1/2	0		1	флажок
dit	defrost interval time. Временной интервал между началом двух последовательных размораживаний.	0...250	6		1	ч
dt1	defrost time 1. Единица измерения для интервалов размораживания (параметр "dit"). 0 = параметр "dit" выраженный в часах. 1 = параметр "dit" выраженный в минутах. 2 = параметр "dit" выраженный в секундах.	0/1/2	0		2	флажок
dt2	defrost time 2. Единица измерения для продолжительности размораживания (параметр "dEt"). 0 = параметр "dEt" выраженный в часах. 1 = параметр "dEt" выраженный в минутах. 2 = параметр "dEt" выраженный в секундах.	0/1/2	1		2	флажок
dCt	defrost Counting type. Выбор способа подсчета интервала размораживания. 0 = часы работы компрессора (метод DIGIFROST®); 1 = реальное время (Real Time) - часы работы устройства;; 2 = останов компрессора.	0/1/2	1		1	флажок
dOH	defrost Offset Hour. Время задержки для начала первого размораживания с момента включения прибора.	0...59	0		1	мин.
dEt	defrost Endurance time. Тайм-аут размораживания; определяет максимальную продолжительность размораживания.	1...250	30		1	мин.
dSt	defrost Stop temperature. Температура окончания размораживания (определяется зондом испарителя).	-50.0... 150	8.0		1	°C/°F
dPO	defrost (at) Power On. Определяет, должен ли прибор при включении начинать размораживание (при условии, что температура, измеренная на испарителе, это допускает). у = да; n = нет.	n/y	n		1	флажок
tcd	time compressor for defrost. Минимальное время для компрессора ВКЛ. или ОТКЛ. перед размораживанием.	-31...31	0		2	мин.
Cod	Compressor off (before) defrost. Время компрессора ОТКЛ. незадолго до цикла размораживания. Если во времени, заданном для этого параметра, предусматривается размораживание, компрессор не включается.	0...60	0		2	мин.
РЕГУЛЯТОР КРЫЛЬЧАТОК (папка с меткой "FAп")						
FPt	Fan Parameter type. Режим параметра "FSt" который может выражаться или как абсолютное значение температуры, или как значение относительно уставки. 0 = абсолютное; 1 = относительно.	0/1	0		2	флажок
FSt	Fan Stop temperature. Температура блокировки крыльчаток; значение, считанное зондом испарителя, превышающее заданное, вызывает остановку крыльчаток.	-50.0..150.0	2.0		1	°C/°F
Fot	Fan on-start temperature. Температура запуска крыльчаток. Если температура на испарителе ниже значения, заданного в этом параметре, крыльчатки продолжают стоять.	-50.0..150.0	-50.0		1	°C/°F
FAd	FAn differential. Дифференциал срабатывания выключения крыльчатки (см. разд. "FSt" и "Fot").	1.0...50.0	2.0		1	°C/°F
Fdt	FAn delay time. Время задержки подключения крыльчаток после размораживания.	0...250	0		1	мин.
dt	drainage time. Время стекания.	0...250	0		1	мин.
dFd	defrost Fan disable. Позволяет выбирать или нет исключение крыльчаток испарителя при размораживании. у = да; n = нет.	n/y	y		1	флажок
FCO	Fan Compressor OFF. Позволяет выбирать или нет блокировку крыльчаток при компрессоре ОТКЛ. (отключен) у = крыльчатки выключены (термостатированные; в зависимости от значения, считанного зондом размораживания, см. параметр "FSt"); n = крыльчатки выключены; d.c. = duty cycle (через параметры "Fon" и "FoF").	n/y/d.c.	y		1	флажок
Fod	FAn off (with opened) door. Крыльчатки работают при открытой дверке. у = да; n = нет.	n/y	n		2	флажок
FdC	FAn delay Compressor off. Время задержки выключения крыльчаток после остановки компрессора.	0..99	0		2	мин.

ПАР.	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН	УМОЛЧАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ*	УРОВЕНЬ**	ЕД. ИЗМ.
Fon	Fan on (in duty cycle). Время ВКЛ. крыльчаток для duty cycle. Использование крыльчаток в режиме duty cycle; действительно для FCO = d.c.	0..99	0		1	мин.
FoF	Fan oFF (in duty cycle). Время ОТКЛ. крыльчаток для duty cycle. Использование крыльчаток в режиме duty cycle; действительно для FCO = d.c. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ (папка с меткой "AL")	0..99	0		1	
Att	Alarm type. Режим параметров "HAL" и "LAL" понимаемых как абсолютное значение температуры или как дифференциал относительно уставки. 0 = абсолютное значение; 1 = относительное значение.	0/1	0		2	флажок
AFd	Alarm Fan differential. Дифференциал сигналов тревоги.	1.0...50.0	2.0		1	°C/°F
HAL	Higher ALarm. Сигнал тревоги максимальной температуры. Значение температуры (понимаемое как расстояние от уставки), превышение которого вверх будет определять включение сигнала тревоги.	LAL...150.0	50.0		1	°C/°F
LAL	Lower ALarm. Сигнал тревоги минимальной температуры. Значение температуры (понимаемое как расстояние от уставки), превышение которого вниз будет определять включение сигнала тревоги.	-50.0...HAL	-50.0		1	°C/°F
PAO	Power-on Alarm Override. Время исключения сигналов тревоги при включении прибора после отключения напряжения.	0...10	0		1	ч
dAO	defrost Alarm Override. Время исключения сигналов тревоги после размораживания.	0..999	0		1	мин.
OAO	Output (door) Alarm Override. Время задержки подачи температурного сигнала тревоги после отключения цифрового входа (т. е. закрытия дверки).	0...10	0		2	ч
tdO	Time-out door Open. Тайм-аут подачи сигнала тревоги после включения цифрового входа (открытие дверки).	0...250	0		2	мин.
tAO	temperature Alarm Override. Время задержки подачи температурного сигнала тревоги.	0...250	0		1	мин.
dAt	defrost Alarm time. Сигнал тревоги размораживания, завершившегося вследствие тайм-аута. n = включает сигнал тревоги; y = не включает сигнал тревоги.	n/y	n		2	флажок
EAL	External Alarm Lock. Внешний сигнал тревоги блокирует регуляторы; позволяет блокировать регуляторы компрессора, размораживания и крыльчатки, если цифровой вход (сконфигурированный как внешний сигнал тревоги) активизируется. n = не блокирует; y = блокирует.	n/y	n		2	флажок
AOP	Alarm Output Polarity. Полярность выхода сигнала тревоги. 0 = сигнал тревоги активен и выход отключен; 1 = сигнал тревоги активен и выход подключен.	0/1	1		2	флажок
СВЯЗЬ (папка с меткой "Add")						
dEA	dEvice Address. Адрес устройства: указывает протокол работы с адресом устройства.	0...14	0		1	число
FAA	FAMily Address. Адрес семейства: указывает протокол работы с семейством устройства.	0...14	0		1	число
ДИСПЛЕЙ (папка с меткой "diS")						
LOC	(keyboard) LOCK. Блокировка клавиатуры. Однако все равно остается возможность входа в программирование параметров и их изменения, включая состояние этого параметра, для обеспечения разблокировки клавиатуры. y = да; n = нет.	n/y	n		1	флажок
PA1	PAssword 1. Когда он подключен (значение, отличное от 0), он является ключом доступа к параметрам уровня 1.	0...250	0		1	число
PA2***	PAssword 2. Когда он подключен (значение, отличное от 0), он является ключом доступа к параметрам уровня 2.	0...255	0		2	число
ndt	number display type. Визуализация с десятичной точкой. y = да; n = нет.	n/y	y		1	флажок
CA1	CAlibration 1. Калибровка 1. Положительное или отрицательное значение температуры, прибавляемое к значению, считанному зондом 1, в зависимости от задания параметра "CA".	-12.0...12.0	0		1	°C/°F
CA2	CAlibration 2. Калибровка 2. Положительное или отрицательное значение температуры, прибавляемое к значению, считанному зондом 2, в зависимости от задания параметра "CA".	-12.0...12.0	0		1	°C/°F
CA	CAlibration Intervention. Срабатывание сдвига на визуализации, термостатировании или в обоих случаях. 0 = изменение только визуализированной температуры; 1 = сумма только с температурой, используемой регуляторами, а не для визуализации, которая остается без изменений; 2 = сумма с визуализированной температурой, которая также используется регуляторами.	0/1/2	2		2	число
LdL	Low display Label. Минимальное значение, которое может визуализироваться прибором.	-55.0...302	-55.0		2	°C/°F
HdL	High display Label. Максимальное значение, которое может визуализироваться прибором.	-55.0...302	140.0		2	°C/°F
ddL	defrost display Lock. Способ визуализации при размораживании. 0 = визуализирует температуру, считанную зондом камеры; 1 = блокирует считывание на значении температуры, считанном зондом камеры в момент начала размораживания, до последующего достижения значения уставки; 2 = визуализирует метку "deF" при размораживании до последующего достижения значения уставки.	0/1/2	1		1	флажок
dfo	display read-out. Выбор °C или °F для визуализации температуры, считанной зондом. 0 = °C, 1 = °F.	0/1	0		1	флажок
ddd	Выбор типа значения для визуализации на дисплее. 0 = уставка; 1 = зонд 1; 2 = зонд 2.	0/1/2	1		2	число
КОНФИГУРАЦИЯ (папка с меткой "CnF")						
H00 (1)	Выбор типа зонда, PTC или NTC. 0 = PTC; 1 = NTC.	0/1	0		1	флажок
H02	Время подключения клавиш, когда они сконфигурированы со второй функцией.	0...15	5		2	с
H11 (2)	Конфигурируемость цифровых входов/полярности 0 = отключена; ±1 = размораживание; ±2 = уменьшенная уставка; ±3 = не используется; ±4 = микровыключатель двери; ±5 = внешний сигнал тревоги.	-5...5	0		2	флажок
H21	Конфигурируемость цифрового выхода 1. 0 = отключен; 1 = компрессор; 2 = размораживание; 3 = крыльчатки; 4 = сигнал тревоги; 5 = вспомогат.	0...5	1		2	флажок
H22	Конфигурируемость цифрового выхода 2. Аналогично H21	0...5	2		2	флажок
H23	Конфигурируемость цифрового выхода 3. Аналогично H21.	0...5	3		2	флажок

ПАР.	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН	УМОЛЧАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ*	УРОВЕНЬ**	ЕД. ИЗМ.
H25 (3)	Конфигурируемость выхода зуммера. Аналогично H21.	0...5	4		2	флажок
H31	Конфигурируемость клавиши UP. 0 = отключена; 1 = размораживание; 2 = не используется; 3 = уменьшенная уставка (economy).	0...3	1		2	число
H32	Конфигурируемость клавиши DOWN. 0 = отключена; 1 = размораживание; 2 = не используется; 3 = уменьшенная уставка (economy).	0...3	0		2	число
H33	Конфигурируемость клавиши ESC. 0 = отключена; 1 = размораживание; 2 = не используется; 3 = уменьшенная уставка (economy).	0...3	0		2	число
H41	Наличие датчика регулировки	n/y	y		2	флажок
H42	Наличие датчика испарителя	n/y	y		1	флажок
reL	reLease firmware. Версия устройства: параметр только для считывания.	/	/		1	/
TAb	Table of parameters. Зарезервирован: параметр только для считывания.	/	/		1	/
COPY CARD (папка с меткой "Fpr")						
UL	Up load. Передача параметров программирования с прибора на Copy Card.	/	/		1	/
dL	down Load. Передача параметров программирования с Copy Card на прибор.	/	/		1	/
Fr	Format. Стирание всех данных, введенных в ключ.	/	/		2	/
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Использование параметра "Fr" (форматирование ключа) связано с безвозвратной потерей введенных в него данных. Эту операцию нельзя отменить.						
(1) Для моделей 230 В ~ значение по умолчанию - 1 (вход NTC, см. этикетку на приборе).						
(2) Положительные значения: активный вход для замкнутого контакта; отрицательные значения: активный вход для разомкнутого контакта.						
(3) Параметр, видимый в моделях с дополнительным зуммером.						
* столбец ЗНАЧЕНИЕ: должен заполняться вручную персонализированными заданиями (если они отличаются от значения, заданного по умолчанию).						
** столбец УРОВЕНЬ: указывает уровень видимости параметров, доступ к которым осуществляется через ПАРОЛЬ (см. соответствующий параграф).						
*** PA2 виден (запрашивается, если предусмотрен) на уровне 1 и может задаваться (меняться) на уровне 2.						

Схема подключения

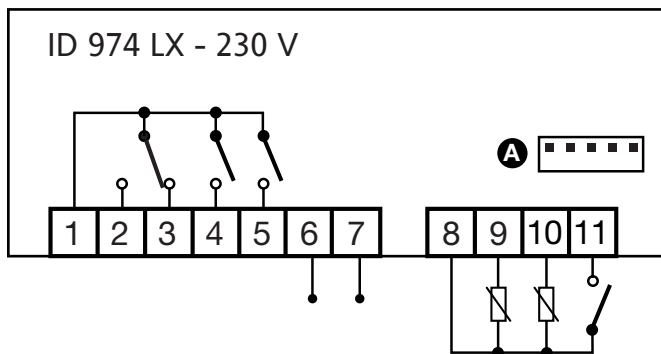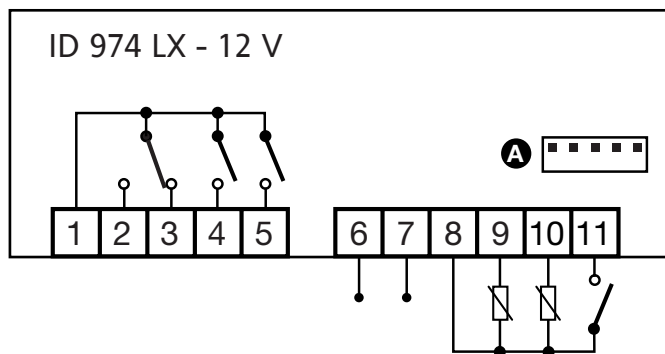

КЛЕММЫ

1	Общий выход на реле
2	Нормально разомкнутое реле размораживания
3	Нормально замкнутое реле размораживания
4	Выход реле компрессора
5	Выход реле крыльчаток
6 - 7	Питание
8 - 9	Вход зонда 2 (evaporator)
8 - 10	Вход зонда 1 (thermostat)
8 - 11	Цифровой вход
A	Вход TTL для Copy Card и для подключения к системе Televis

ПРИМЕЧАНИЕ: Задания потребителей по умолчанию.